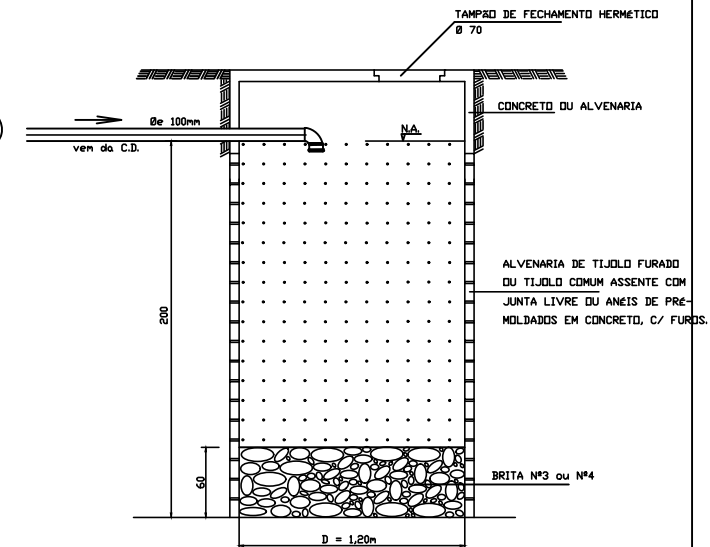




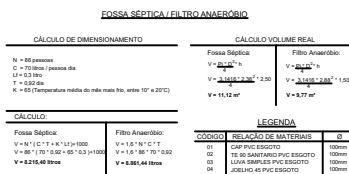
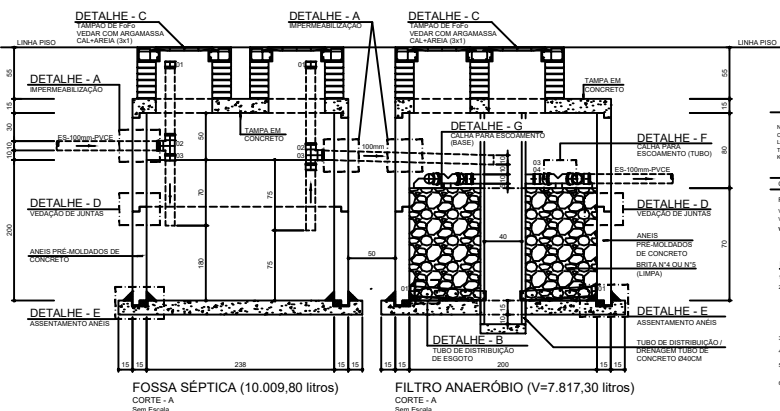
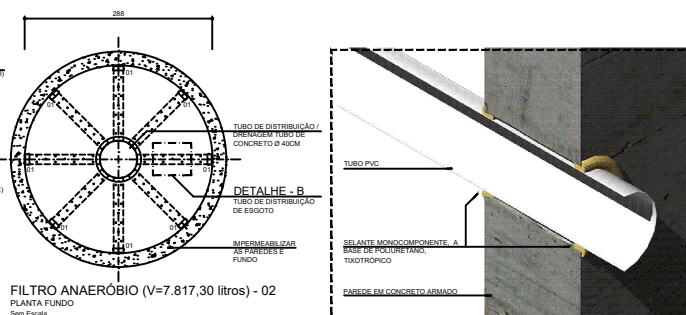
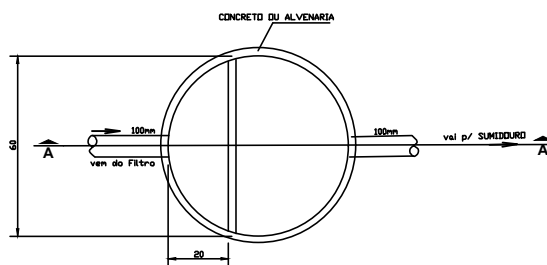
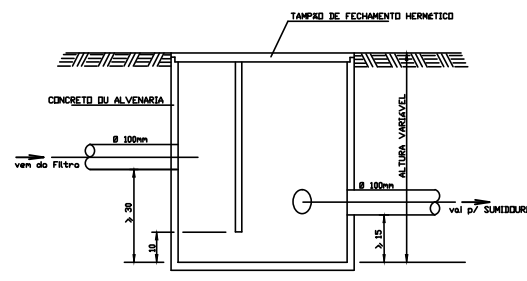


CORTE DO SUMIDOURO
SEM ESCALA

PLANTA DA CAIXA
DE DISTRIBUIÇÃO
Sem escala

CORTE A-A
1:10

NOTAS

DISTANCIA MÁXIMA NA HORIZONTAL E VERTICAL ENTRE FUROS = 20cm
DIÂMETRO MÍNIMO DOS FUROS = 15cm
A DISTANCIA "D", ENTRE OS SUMIDOUROS, DEVE SER MAIOR QUE
3 VEZES O DIÂMETRO DOS MESMOS E NUNCA MENOR QUE 6,00m.

OBS:

SE A OPÇÃO FOR UTILIZAR ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, OBSERVAR AS DIMENSÕES MAIS APROXIMADAS DAQUELAS CALCULADAS EM PROJETO.

ESTIMOU-SE COMO 'COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO DO TERRENO DE ACORDO COM AS SUAS CARACTERÍSTICAS: 71 litros/m2 dia.

RECOMENDA-SE AFASTAR A FOSSA SÉTICA, 20,00m DO POÇO DE ÁGUA, 12,00m DA SARJETÁ E 6,00m DA CONSTRUÇÃO DO LIMITE DE TERRENO.

O INTERVALO MÁXIMO ENTRE 2 (DUAS) LIMPEZAS PARA REMOÇÃO DO LODO DESTA FOSSA É DE 10 MESES.

SIMBOLOGIA

C.I. = CAIXA DE INSPEÇÃO

F.S.	=	FI
------	---	----

C.D. = CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

S = SUMIDOURD

D = maior que

— = SENTIDO DO ESCOAMENTO

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
COLETA, DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEQUI

PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 160 PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
18.313.874/0001-6

- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS DE PEÇAI

CONTÉM: PLANTA REDE, AMPLIAÇÃO DETALHAMENTOS S01 / S02 / S03 / S04, PLANTAS E CORTES (CAIXA DE FUMOS, LUSTRA D'ÁGUA, BANHEIRO, COZINHA, SALÃO, QUARTO, HALL, VESTÍBULO, PORTA-RETRATO).

DE INSPETÇÃO / DISTRIBUIÇÃO, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBIO, SUMIDOURO). SISTEMA E LEGENDA

ESCALAS: • FOLHA: 04/04 REVISÃO: • DATA: 20/06/2023