


## PADRÃO COM RAMAL AÉREO SEM ESCALA



CORTE ESQUEMÁTICO

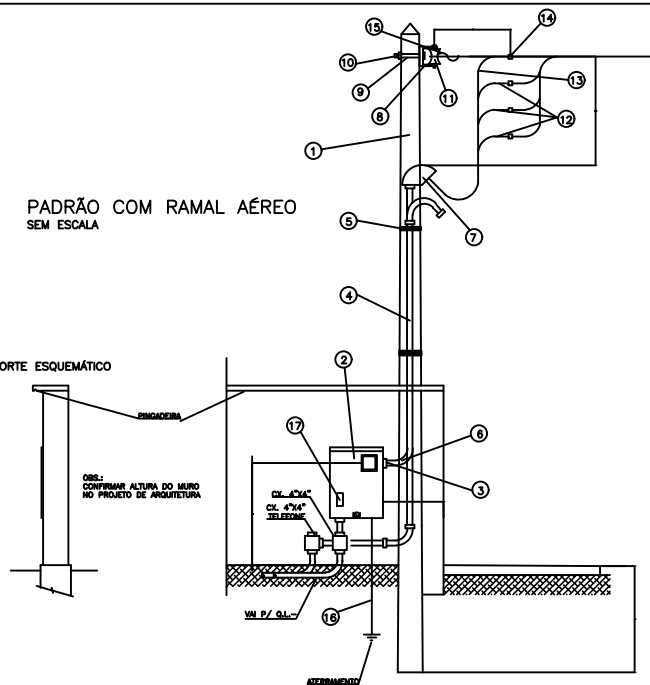

- 1- POSTE DE AÇO - PM
- 2- CAIXA "CME" PARA MEDIDOR POLIFÁSICO
- 3- BUCHA E CONTRA BUCHA
- 4- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø40mm
- 5- ARAME DE AÇO GALVANIZADO # 14 BWG
- 6- CURVA DE 90 Ø40mm
- 7- CABEÇOTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO
- 8- ARMADURA SECUNDÁRIA C/ 1 ESTRIBO DE AÇO GALVANIZADO
- 9- PARAFUSO DE AÇO GALV. Ø16mm C/ CABEÇA E PORCA QUADRADA


- 10- ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA
- 11- ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VEDRADA
- 12- CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 750V Ø25mm<sup>2</sup>
- 13- CONDUTOR DE COBRE ISOLADO P/ 750V Ø25mm<sup>2</sup>
- 14- CONECTOR TIPO PARALELO
- 15- AMARRAÇÃO CONFORME NTC 9-01100
- 16- CONDUTOR DE COBRE-NU Ø10mm<sup>2</sup>
- 17- DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 70A

DETALHE DO CHUMBAMENTO  
DO POSTE

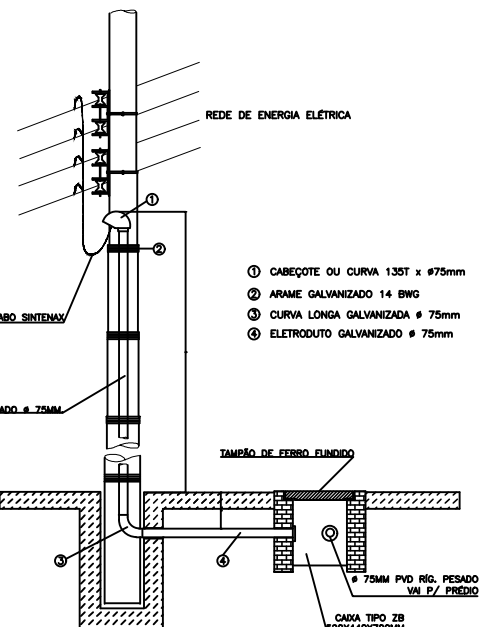


## RAMAL DE LIGAÇÃO SEM ESCALA


## DETALHE DO POSTE DE ACESSO SEM ESCALA

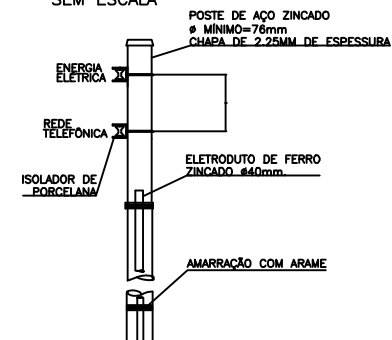


## DETALHE DE TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS

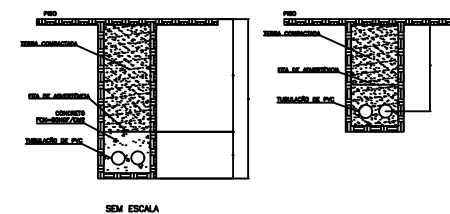

## PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO, AMARRAÇÕES E CONEXÕES

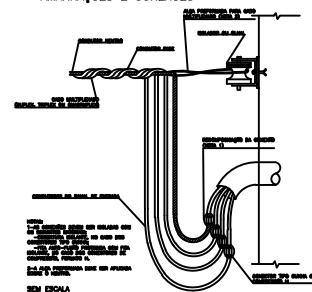


## CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO

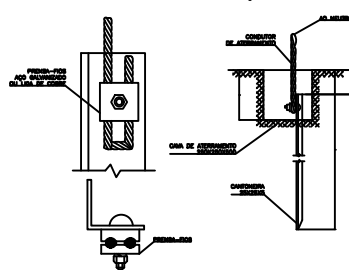

## DETALHE DA CONEXÃO DO CABO COM A HASTE DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

## HASTE DE AÇO ZINCADO



## DETALHE DA CONEXÃO DO CABO COM A HASTE DE ATERRAMENTO SEM ESCALA

## PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PIQUIRI  
PRACA SANTO ANTONIO, 160  
CENTRO - PIQUIRI

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUIRI  
R. 313, 874/007-44

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DOS IDOSOS DE PIQUIRI

CONTÉM: PLANTA DISTRIBUIÇÃO, DIAGRAMAS UNIFILARES, LEGENDAS E DETALHES TÍPICOS

ESCALAS: - FOLHA: 02/03 - DATA: 20/06/2023